


PLANTA BAIXA PAV. INFERIOR ACESSIVEL  
A: 314,09m<sup>2</sup>  
ESCALA 1:75

LEGENDA	
	Tomada de uso geral baixa, a 0,40m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada de uso específico alta, a 2,00m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de uma seção média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de duas seções média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de três seções média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor paralelo média, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de duas seções, a 1,30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Flo: Foss Neutro Retorno Terra Paralelo.
Notas :	

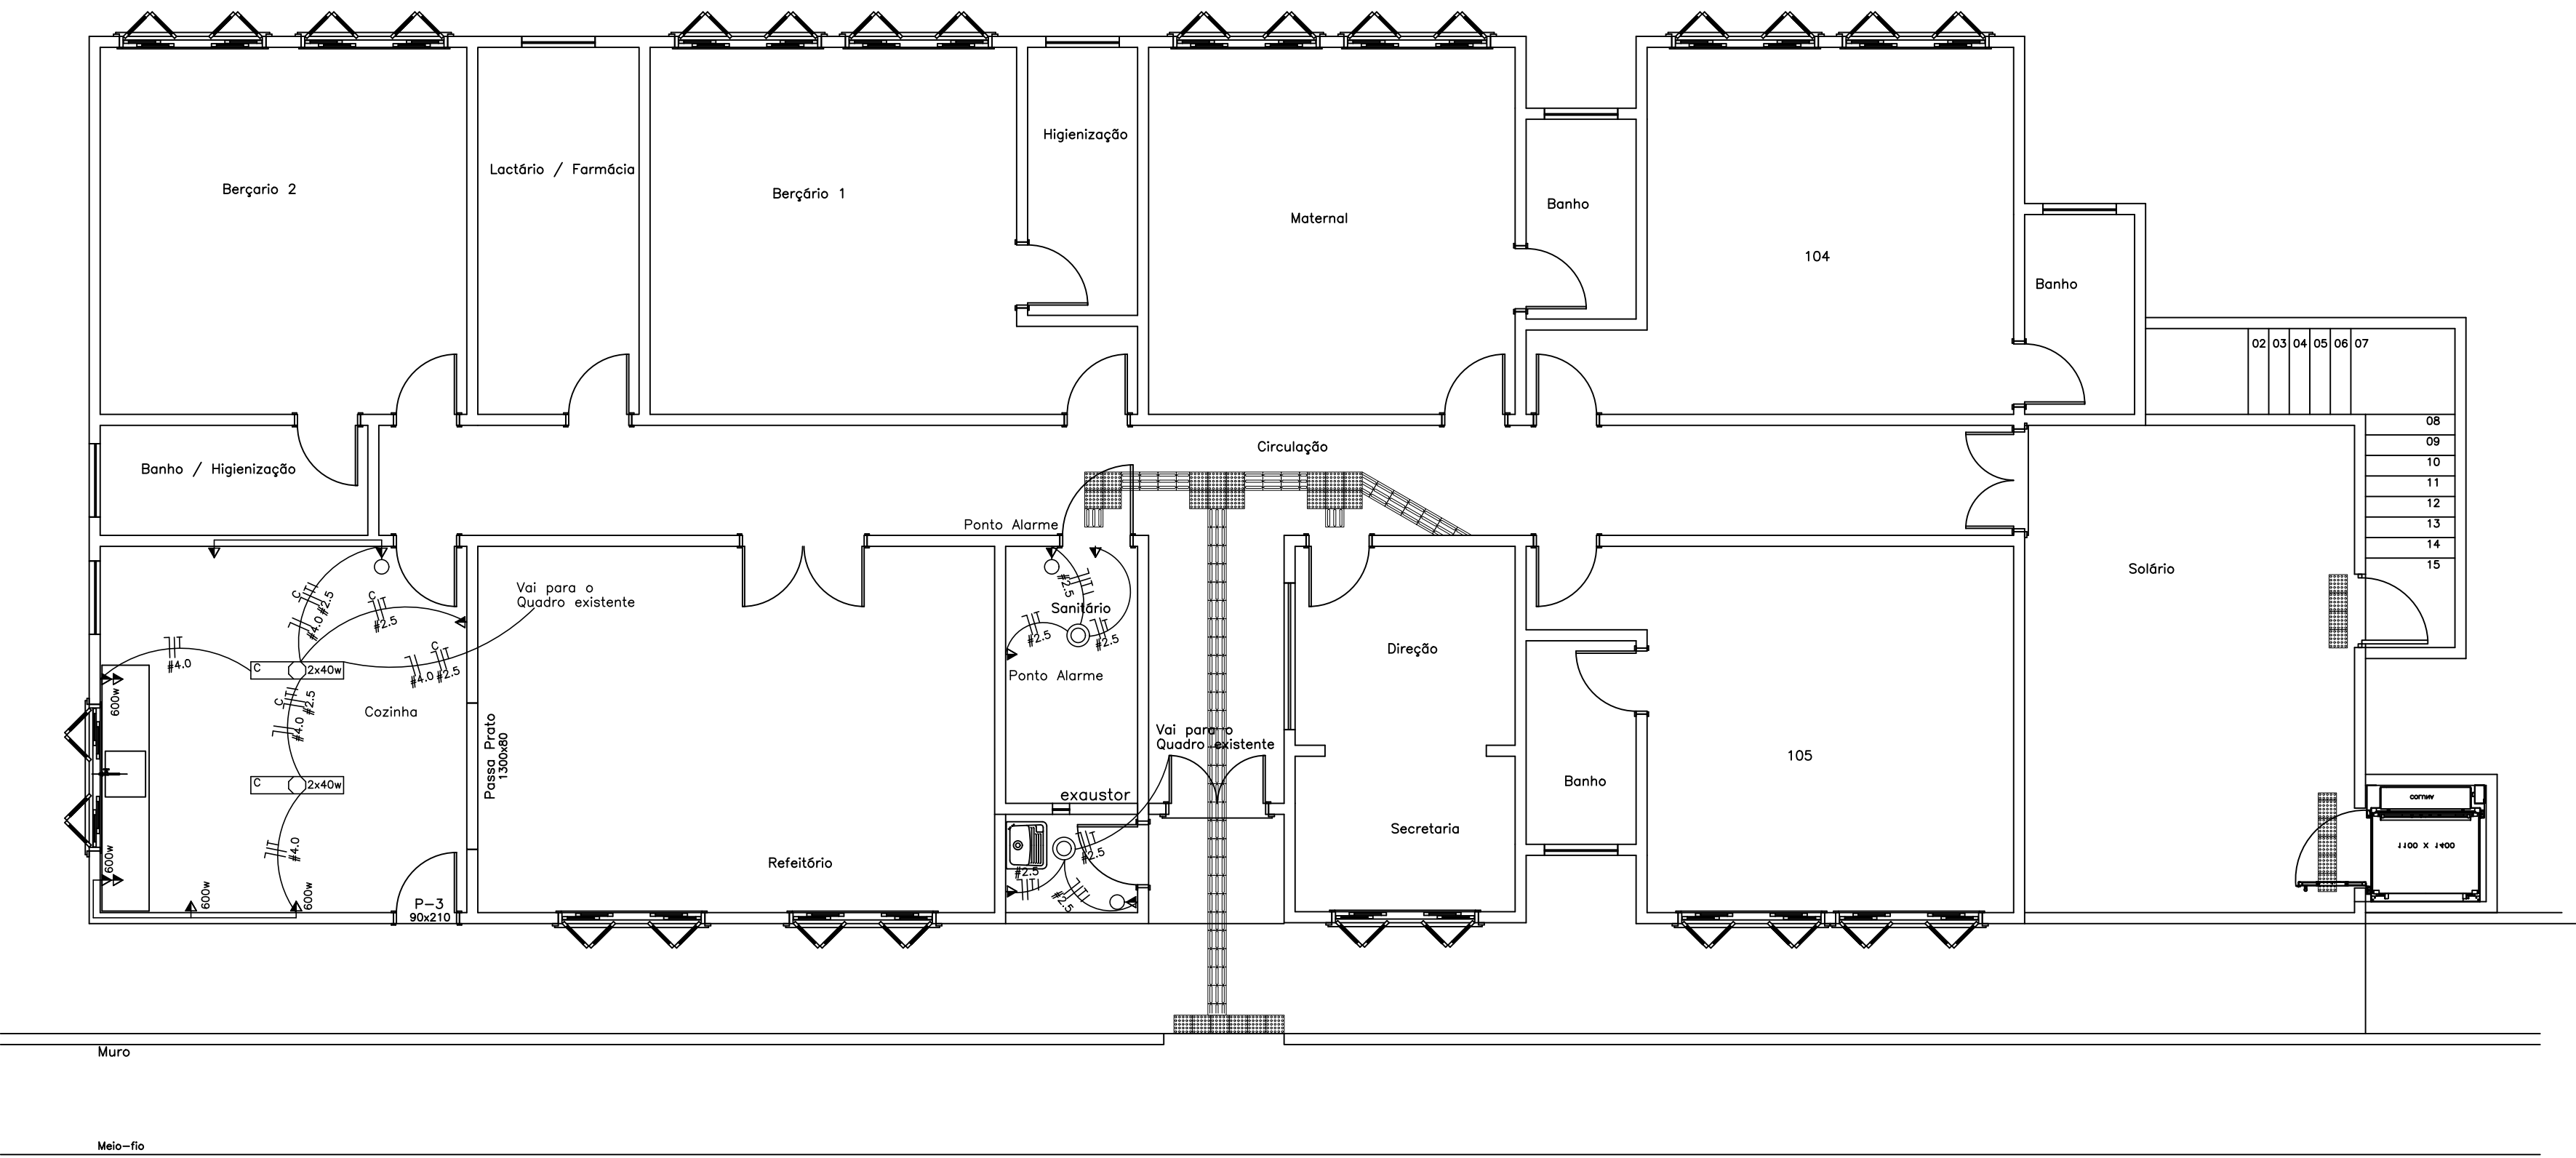

PLANTA BAIXA PAV. TERREO ACESSIVEL  
A: 349,44m<sup>2</sup>  
ESCALA 1:75

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO  
CMEI VALDETE NODARI

ENDEREÇO

Local: CMEI VALDETE DE SOUZA NODARI  
Endereço: Rua Itororó Número: 135 Bairro: N.S. Aparecida

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

Responsável:  
Silvana Lazzarini Bulla  
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

DADOS DO PROJETO

Projeto: ARQUITETÔNICO

Referência: Adequação de Acessibilidade

Conteúdo:  
Planta Baixa terreo e superior – Elétrica

Responsável Técnico:  
Melissa Demo  
Engenheira Civil  
CREA 053.732-5

Fiscalização:  
Luiz Henrique Valgrande  
Fiscal de Obras Públicas  
CREA 68214-8

Data	Desenho	Área (m <sup>2</sup> )	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
DEZ/2022	Melissa	663,53m <sup>2</sup>	Indicada	ARQ	07	05