


DIAGRAMA UNIFILAR

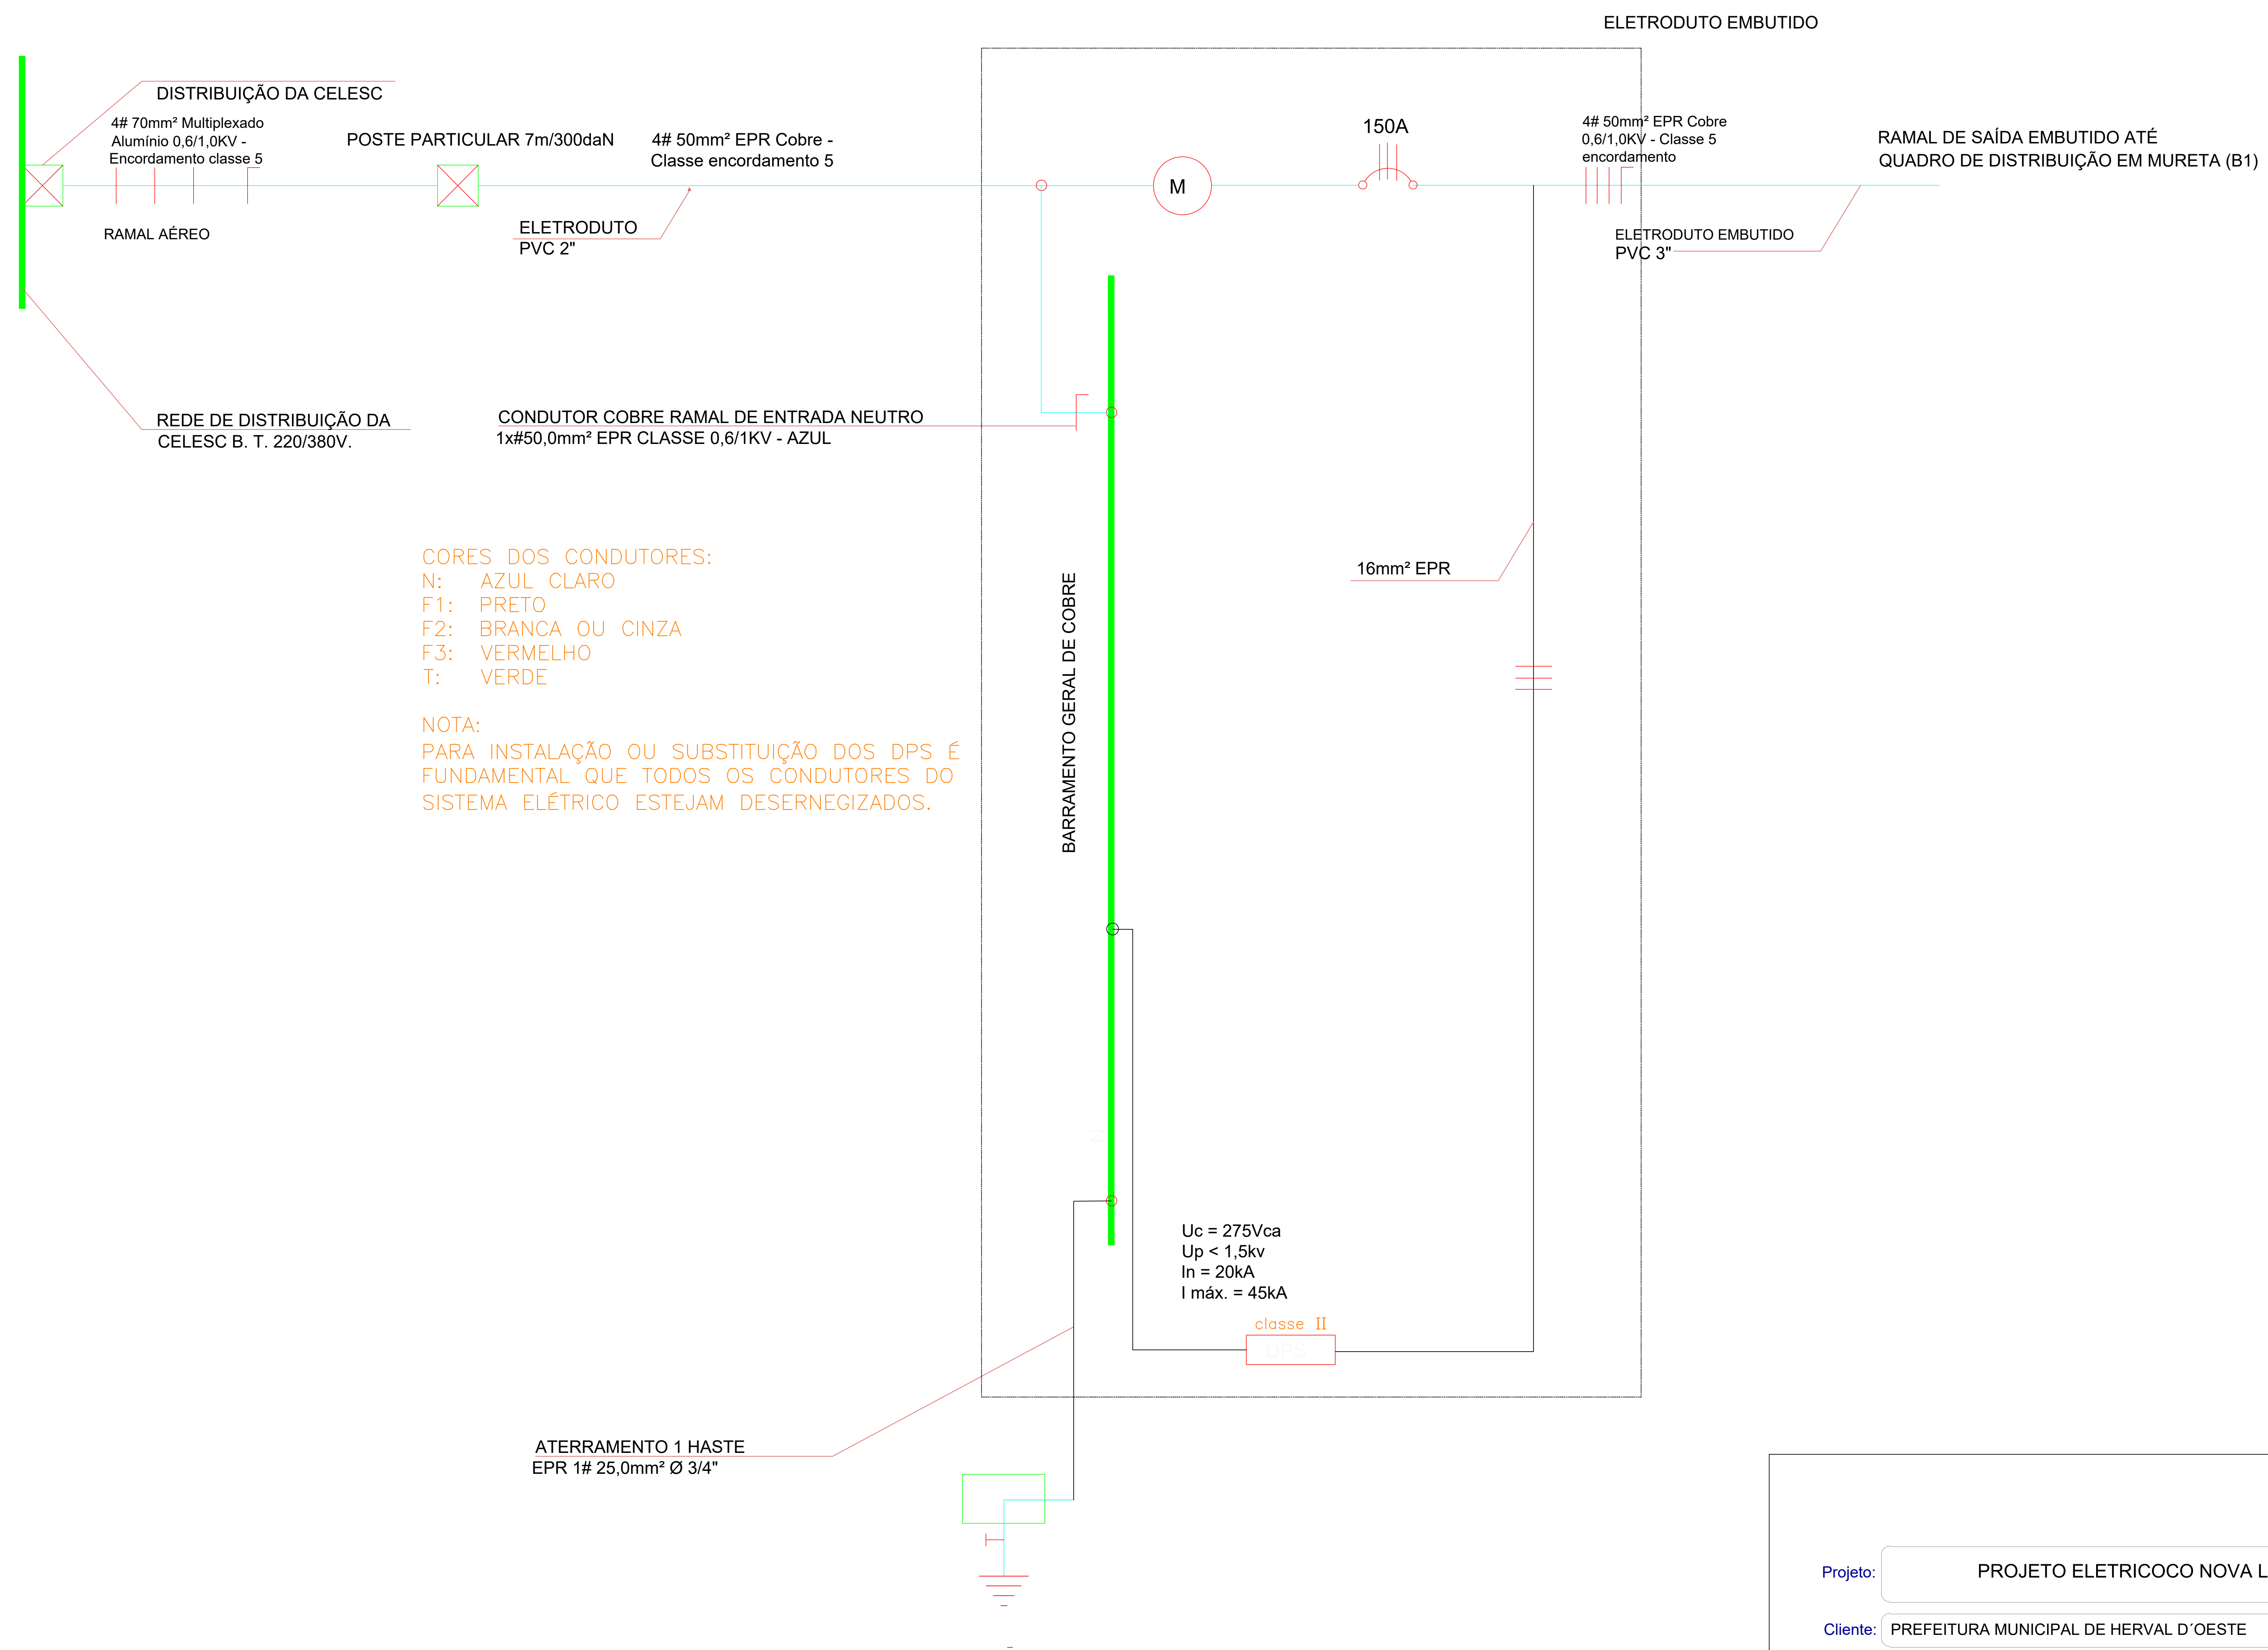

CORES DOS CONDUTORES:  
N: AZUL CLARO  
F1: PRETO  
F2: BRANCA OU CINZA  
F3: VERMELHO  
T: VERDE

NOTA:  
PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS DPS É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS CONDUTORES DO SISTEMA ELÉTRICO ESTEJAM DESERNEGIZADOS.

Engenheiro Eletricista - CREA 092998-7

Projeto: PROJETO ELETRICOCO NOVA LIGAÇÃO NOVO MEDIDOR

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Rua: RUA DÁRIO N. CONRADO ESQ. BALDOINO B. MATEVI N SO:

Cidade: HERVAL DO OESTE Data: 08/04/2022 Folha: 02/02

Conteudo: DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO

(49) 998077972 Condux